

GOLF SLIM 10W/15W LED CCT SELECTABLE, 3000K, 4000K, 6500K, EMERGENCY + SENSOR, WHITE

RS100LEDCCT3ES-01 RS150LEDCCT3ES-01



PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician

Note:

Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robus.com or robustdirect.com

-5°C < Ta < +35°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class II, IP65, Battery Warranty: 2 Years

Luminaire is non-dimmable

Suitable for mounting on a normally flammable surface.

Installation

1. Ensure mains supply is switched off before commencing work.
2. Ensure there is at least 100mm of free space around the luminaire location.
3. Remove trim/ diffuser from base of the fitting.
4. Drill cable entry and mounting holes in the base.
5. Mark fixing hole positions on wall, check location of buried cables, pipes or other building services before drilling.
6. Feed supply cables through cable entry hole and attach base to surface of wall.
7. Write installation date on battery and connect battery.
8. Connect wires from unswitched supply to terminals, brown to PL, Blue to N and Brown/ Live out to Lout (if required). Link terminal SL to terminal PL. For fitting controlled by switch, connect switched live wire to terminal SL and permanent live to PL. Note: It is not possible to control more than 80W LED load. 3 additional 10W/15W fittings. It is possible to wire sensors in parallel (sensor to sensor wiring is possible).
9. There is an additional terminal, that can be used for earth connection.
10. Move switch on top of the driver to select colour temperature: 3000K, 4000K or 6500K.
11. Refit trim/ diffuser to base.

Attention: In order to protect the battery life, please disconnect the battery if the power supply shut off over 3 days.

WARNING: DO NOT CHANGE CCT WHEN THE FITTING IS ON!

Switch on supply: The green led should come on indicating correct battery charge status, all LEDs will come on. When supply to the switched live PL is lost, battery will operate fitting in emergency mode.

Walk testing can then be carried out to determine detection area with slow walking pace. When the sensor detects movement, the load will be switched on for the preset time. For the walk test set detection range to 100, 75, 50, 25 or 10%, set delay time to 5s and disable daylight sensor. When finished, set controls to desired levels.

Testing

The emergency lighting must be inspected and tested regularly in accordance with local codes of practice. Note: for safety reasons tests should be carried out during daylight hours.

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations

The Installation must be carried out by a qualified electrician

GOLF SLIM 10W/15W SELECTEERBARE LED CCT NOODVERLICHTING, 3000K, 4000K, 6500K, WIT

RS100LEDCCT3ES-01 RS150LEDCCT3ES-01



LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende elektricien

Opmerkingen:

Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robus.com of robustdirect.com

-5°C < Ta < +35°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class II, IP65, Batterij Garantie: 2 Jaar

Niet-dimbare armatuur

Geschikt voor montage op normal ontvlambaar oppervlakte

Installatie

1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint te werken.
2. Zorg dat u minstens 100 mm vrije ruimte hebt rond de installatie plaats van het verlichtingsarmatuur.
3. Verwijder de sierrand/ lichtverspreider van de basis van het armatuur.
4. Boor een kabelingang en monteergaten in de basis.
5. Markeer de plaats van de bevestigingsgaten op de muur en zorg dat u geen verborgen kabels, leidingen of andere voorzieningen van het gebouw kunt beschadigen voordat u begint met boren.
6. Steek de stroomkabels door de kabelingang en bevestig de basis aan het muuroppervlak.
7. Schrijf de installatiedatum op de batterij en sluit de batterij aan.
8. Sluit de draden van de uitgeschakelde stroomvoorziening aan op de aansluitklemmen, bruin op PL, blauw op N en bruin/stroom op Lout (indien nodig). Verbind om de verlichting permanent aan te hebben aansluitklem SL met aansluitklem PL, sluit om het armatuur met een schakelaar te bedienen de geschakelde stroomdraad aan op aansluitklem SL en de permanente stroomdraad op PL. Opmerking: Het is niet mogelijk een LED-belasting van meer dan 80W te regelen. 3 extra 10W/15W armaturen. Het is mogelijk sensoren parallel te bedraden (sensor-naar-sensor bedrading is mogelijk).
9. Er is een extra aansluitblok, die gebruikt kan worden voor de aarde.
10. Verplaats de schakelaar aan de bovenkant van de driver om de kleurtemperatuur te kiezen: 3000K, 4000K of 6500K.
11. Plaats de sierrand/ lichtverspreider opnieuw op de basis.

Aandacht: gelieve om de levensduur van de batterij te optimaliseren de batterij te verwijderen als de stroomvoorziening meer dan 3 dagen wordt uitgeschakeld.

WAARSCHUWING: WIJZIG DE CCT NIET WANNEER HET ARMATUUR AAN IS!

Schakel de stroom in: De groene LED moet gaan branden, wat aangeeft dat de laadstatus van de batterij juist is, alle LED's gaan branden. Als de stroomvoorziening naar de permanente stroomdraad PL wordt onderbroken, wordt het armatuur in noodmodus gevoed door de batterij.

Om het detectiebereik te bepalen, kunt u langzaam voorbijwandelen. Wanneer de sensor beweging detecteert, wordt de belasting ingeschakeld gedurende de vooraf ingesteldetijdsduur. Stel voor de wandeltest het detectiebereik in op 100, 75, 50, 25 of 10% van de tijdsduur op 5 en deactiveer de daglichtsensor. Stel wanneer u klaar bent de gewenste waarden in.

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien

Testen

De noodverlichting moet regelmatig worden gecontroleerd en getest in overeenstemming met de plaatselijke praktijkrichtlijnen. Opmerking: om veiligheidsredenen moeten testen tijdens daglichturen worden uitgevoerd. Het minimum aanbevolen testschema ziet er als volgt uit:

Na installatie 24 uur wachten om ervoor te zorgen dat de batterij volledig is opgeladen en daarna de stroomvoorziening onderbreken; de maximum duur is 3 uur. Controleer of de leds nog licht geven.

1. Controleer dagelijks of de ladingindicator van de led werkt.
2. Schakel maandelijks de stroomvoorziening even uit en controleer de ledlampen.
3. Verricht jaarlijks een complete inspectie, een test van volledige duur. Schakel de stroomvoorziening uit. De leds zullen oplichten en dienen ten minste 3 uur mee te gaan. De batterijen moeten worden vervangen als ze geen 3 uur meer werken.
4. Vul het registratieblad van de installatie in en bewaar in het onderhoudsbestand.
5. Werk het bestand bij met de verschillende testresultaten ter inspectie van de brandweer of een andere naar behoren bevoegde persoon.

Tabel instellingen sensor

aan	Detectiebereik			Tijdsduur			
	1	2	3	4	5	6	
aan	aan	aan	100%	aan	aan	aan	5S
—	aan	aan	75%	—	aan	aan	30S
aan	—	aan	50%	aan	—	aan	90S
—	—	aan	25%	aan	aan	—	3min
—	—	—	10%	—	—	—	30min

Daglichtsensor

7	8	9	
aan	aan	aan	2Lux
aan	aan	—	10Lux
—	aan	—	25Lux
aan	—	—	50Lux
—	—	—	Uitschakelen

Marktoezicht: Deze producten bevatten lichtbronnen van energie-efficiëntie zoals hieronder beschreven.
RS100LEDCCT3ES-LS: Klasse E;
RS150LEDCCT3ES-LS: Klasse E
Koppel de invoer- en uitvoerverbindingen van het stuurprogramma los.
LED-plaat verwijderen

ROBUS®

GOLF SCHLANK 10W/15W LED CCT SÉLECTIONNABLE, WHITE, 3000K, 4000K, 6500K, NOTBETRIEB + SENSOR

DE

RS100LEDCCT3ES-01 RS150LEDCCT3ES-01

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Hinweis:

Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robusdirect.com für aktuelle technische Informationen.

-5°C < UT < +35°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP65, Batterie-Garantie: 2 Jahre

Leuchte ist nicht dimmbar

Kann auf normal entflammaren Oberflächen montiert werden.

Funktionsprüfungen

Die Notbeleuchtung muss gemäß den lokalen Vorschriften regelmäßig gewartet und geprüft werden: Hinweis: Aus Sicherheitsgründen sollte die Wartung stets bei Tageslicht durchgeführt werden. Der Wartungsplan sollte mindestens die folgenden Maßnahmen umfassen: Nach der Installation den Akku 24 Stunden lang aufladen, um eine maximale Aufladung zu gewährleisten; anschließend die Stromversorgung unterbrechen (max. 3 Stunden) und sicherstellen, dass die LEDs aufleuchten.

- Täglich überprüfen, ob die LED-Ladestatusanzeige ordnungsgemäß funktioniert.
- Einmal im Monat die Stromversorgung für kurze Zeit unterbrechen und die LED-Leuchten kontrollieren.
- Einmal jährlich einen vollständigen Funktions- und Dauertest durchführen. Die Stromversorgung unterbrechen. Daraufhin sollten die LEDs aufleuchten und mind. 3 Stunden lang in Betrieb bleiben. Falls die LEDs weniger als 3 Stunden lang aufleuchten, muss der Akku ausgetauscht werden.
- Nach der Installation sämtliche Maßnahmen schriftlich festhalten und mit dem Wartungsbogen aufbewahren. Den Wartungsbogen stets auf dem neuesten Stand halten (für Kontrollen durch die Feuerwehr bzw. entsprechend befugtes Personal).

Einstellungstabelle Sensor

ein	Erfassungsbereich			Verzögerungszeit			
	1	2	3	4	5	6	
ein	ein	ein	100%	ein	ein	ein	5S
—	ein	ein	75%	—	ein	ein	30S
ein	—	ein	50%	ein	—	ein	90S
—	—	ein	25%	ein	—	—	3min
—	—	—	10%	ein	ein	—	20min
—	—	—		—	—	—	30min

Tageslichtsensor

7	8	9	
ein	ein	ein	2Lux
ein	ein	—	10Lux
—	ein	—	25Lux
ein	—	—	50Lux
—	—	—	Deaktivieren

Nadroz Tgra: Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienz, wie unten beschrieben. RS100LEDCCT3ES-LS: Klasse E; RS150LEDCCT3ES-LS: Klasse E. *Trennen Sie die Treibereingangs- und -ausgangsverbindungen. Enternen Sie LED-Pate

Installation

- Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Achten Sie darauf, dass rund um den Installationsbereich mindestens 100 mm Platz sind.
- Verkleidung/Diffusor von der Bodenplatte abnehmen.
- Kabeleingang und Montagelöcher in die Bodenplatte bohren.
- Vor dem Bohren überprüfen, dass keine unter Putz liegenden Kabel, Rohre oder andere Leitungen beschädigt werden.
- Stromkabel durch den Kabeleingang führen und Bodenplatte an der vorgesehenen Stelle an der Wand befestigen.
- Installationsdatum auf dem Akku notieren und Akku anschließen.
- Kabel der (ausgeschalteten) Stromversorgung mit den Anschlüssen: Braun an PL, Blau an N und Braun/spannungsführend an Lout (wenn erforderlich). Bei dauerhaft eingeschalteten Leuchten, Kabelanschluss „SL“ an „PL“ anschließen; wenn die Leuchte durch einen Schalter gesteuert werden soll, Schalterkabel an „SL“ und das dauerhaft spannungsführende Kabel an „PL“ anschließen. Hinweis: Es können nicht mehr LED-Leistung als 80 W gesteuert werden: 3 weitere à 10/15W5 bzw. Die Sensoren können parallel geschaltet werden (Verkabelung Sensor an Sensor)
- Es gibt eine zusätzliche Klemme, die für den Erdanschluss verwendet werden kann.
- Bewegen Sie den Schalter oben auf dem Treiber, um die Farbtemperatur zu wählen: 3000 K, 4000 K oder 6500 K.
- Verkleidung/Diffusor wieder an der Bodenplatte anbringen. Achtung: Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, trennen sie den Akku vom Strom, wenn die Stromversorgung mehr als 3 Tage unterbrochen wird.

WARNUNG: CCT NICHT BEI EINGESCHALTETER LAMPE WECHSELN!!

Stromversorgung einschalten : Das grüne LED-Licht zeigt den korrekten Batterieladestand an, alle LEDs leuchten auf. Wenn der Strom im Dauerbetrieb ausfällt, betreibt der Akku die Lampe im Notfallmodus.

Jetzt können Sie mit langsamen Schritten die Bewegungszone bestimmen. Sobald der Sensor eine Bewegung wahrnimmt, schaltet sich das Licht für die voreingestellte Zeit ein. Stellen Sie für die Bestimmung der Bewegungszone den Erfassungsbereich auf 100, 75, 50, 25 oder 10%, die Verzögerungszeit auf 5 s und deaktivieren Sie den Tageslichtsensor. Nach Fertigstellung Steuerungen auf die gewünschten Stufen einstellen.

Informationen für den Benutzer:

- Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
- Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für. Elektronikalgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
- Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
- Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses. Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden

ROBUS®

GOLF SLIMLINE 10W/15W LED 3CCT SÉLECTIONNABLE, BLANC, 3000K, 4000K, 6500K, DE SECURITÉ + DETECTION

FR

RS100LEDCCT3ES-01 RS150LEDCCT3ES-01

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez des doutes sur l'installation ou sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un électricien compétent.

Remarque :

Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robusdirect.com.

-5°C < Ta < +35°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP65, Batterie Garantie: 2 Ans

Ce luminaire est à intensité non-variable.

Convient à une installation sur une surface normalement inflammable

Installation

- Assurez-vous que l'alimentation soit coupée avant de commencer.
- Assurez-vous qu'il y ait au moins 100mm d'espace disponible autour de l'emplacement du luminaire.
- Retirez la colle/lettre/ diffuseur de la base du luminaire.
- Percez un trou pour le câble et des trous pour le montage dans la base.
- Marquez sur le mur la position des futures fixations. Avant de percer, assurez-vous que cela ne risque pas d'endommager des câbles électriques, des tuyaux etc..
- Faites passer les câbles d'alimentation dans le trou et fixez la base à la surface du mur.
- Inscrivez la date d'installation sur la batterie et connectez-la.
- Connectez les câbles de l'alimentation non-commutée aux bornes marron à "PL", Bleu à "N" et fil marron (phase) vers Lout (si nécessaire). Pour que le luminaire soit toujours allumé, veuillez raccorder la borne "SL" à la borne "PL". Quand il est contrôlé par un interrupteur, connectez le câble phase à la borne "SL" et le câble de tension permanent à "PL". Remarque : Il n'est pas possible de contrôler plus de 80W de charge. 3 luminaires de 10W/15W supplémentaires. Il est possible de brancher des capteurs en parallèle (un câblage de capteur à capteur est possible).
- Une borne supplémentaire est disponible, qui peut-être utilisée pour la connexion à la terre.
- Utilisez l'interrupteur situé sur le haut de l'alimentation pour sélectionner la température de couleur : 3000K, 4000K ou 6500K.
- Attachez de nouveau la colle/lettre/ le diffuseur à la base.

Attention: afin de protéger la durée de vie de la batterie, veuillez déconnecter la batterie si l'alimentation est coupée plus de 3 jours.

ATTENTION : NE CHANGEZ PAS LA TEMPÉRATURE DE COULEUR LORSQUE LE LUMINAIRE EST EN MARCHÉ !

Allumer l'alimentation : La LED verte indique l'état de charge correcte de la batterie, toutes les LED s'allumeront. Quand l'alimentation permanente PL est perdue, la batterie se met en mode d'urgence

Un test de marche peut ensuite être effectué pour déterminer la zone de détection avec un rythme de marche lent. Lorsque le capteur détectera un mouvement, l'appareil s'allumera pour un laps de temps préétabli. Pour le test, réglez la portée de détection à 100, 75, 50, 25 ou 10%, et le délai du minuteur à 5s et désactivez le capteur de la lumière du jour. Lorsque vous avez terminé, faites les réglages souhaités.

Test

Le luminaire doit être inspecté et testé régulièrement en accord avec les codes de pratiques locaux. Remarque : pour des raisons de sécurité les tests doivent être effectués durant la journée où la lumière du jour est présente. Le programme de test d'essai minimal recommandé est le suivant : Après installation, attendre 24 heures afin d'assurer une charge complète de la batterie, puis coupez l'alimentation : la durée de fonctionnement max est de 3h, vérifiez que les LED éclairent toujours.

- Quotidiennement : Vérifiez que l'indicateur LED fonctionne.
- Mensuellement : Coupez l'alimentation, sur une courte période de temps afin de vérifier la lumière des LED.
- Annuellement : faites un test complet. Coupez l'alimentation, les LED vont éclairer et devraient fonctionner pendant minimum 3 heures: les batteries doivent être remplacées quand elles ne peuvent pas supporter 3 heures de fonctionnement.
- Complétez la fiche d'enregistrement et conservez-la dans le dossier maintenance.
- Mettez à jour le fichier avec les tests suivants dans le cas d'une inspection par toute personne dûment autorisée.

Tableaux de réglages du détecteur

Rayon de détection				Délai du minuteur		
1	2	3		4	5	6
ON	ON	ON	100%	ON	ON	5S
—	ON	ON	75%	—	ON	30S
ON	—	ON	50%	ON	—	90S
—	—	ON	25%	—	—	3min
—	—	—	10%	ON	ON	20min
—	—	—		—	—	30min

Détecteur de lumière du jour

7	8	9	
ON	ON	ON	2Lux
ON	ON	—	10Lux
—	ON	—	25Lux
ON	—	—	50Lux
—	—	—	

Surveillance du Marché: Ces produits contiennent des sources lumineuses d'efficacité énergétique comme détaillé ci-dessous. RS100LEDCCT3ES-LS: Classe E; RS150LEDCCT3ES-LS: Classe E Déconnectez les connexions d'entrée et de sortie du conducteur. Retirer la plaque LED

Informations pour l'utilisateur du produit :

- Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
- Veillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
- Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
- La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié

PLAFONJERA GOLF SLIM 10W/15W LED MOŽNOST IZBIRE CCT, 3000K, 4000K, 6500K, ZASILNIM MODULOM + , BELA

RS100LEDCCT3ES-01 RS150LEDCCT3ES-01

SL

PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARNO MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.

! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Če dvomite o montaži, priklopu in uporabi tega proizvoda, se posvetujte s strokovnjakom za elektrotehniko.

Opomba:

Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejše tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robust.com ali robustdirect.com.

-5°C < T_{del} < +35°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Razred zaščite II, stopnja zaščite IP65, Garancija na baterijo: 2 leti
Svetilka nima možnosti zatemnitve.

Primerna za montažo na normalno vnetljivo površino.

Montaža

1. Pred začetkom namestitve mora biti napajanje izključeno.
2. Okrog mesta namestitve mora biti vsaj 100mm prostora.
3. Odstranite obroč/ difuzor in ploščo z LED diodami iz ohišja.
4. V ohišje naredite odprtino za kabel in luknje za namestitev svetilke.
5. Označite primerne lokacije za luknje na steni; pred vrtanjem preverite, da tam ni nobenih kablov, cevi ali drugih napeljav.
6. Napeljite napajalne žice skozi odprtino in pritrdite ohišje svetilke na steno.
7. Zapišite datum namestitve na baterijo in baterijo priključite.
8. Povežite napajalne žice na vhode, rjava na PL, modra na N in Rjava na Lout (Faza – izhodna - po potrebi). Če želite stalno delovanje svetilke povežite vhod "SL" z vhodom "PL", za upravljanje svetilke s stikalom pa povežite žico stikalala na vhod SL in žico svetilke na vhod PL. Opomba: če vhod "SL" ni povezan, svetilka deluje kot s pripravnim spojem. Opomba: Ni mogoče upravljati LED obremenitve večje od 80W. 3 dodatnih svetilk moči 10W/ 15W Ni možna je vzporedna vezava senzorjev (ni povežemo lahko senzorje med seboj).
9. Dodan je še en vhod, ki ga lahko uporabite za povezavo ozemljitve.
10. Premaknite stikalo na vrhu napajalnika, da izberete temperaturo barve svetlobe: 3000K, 4000K ali 6500K.
11. Ponovno namestite obroč/ difuzor na ohišje. Pozor: Za ohranitev življenjske dobe baterije je priporočljivo odklopiti baterijo, če je napajanje izključeno več kot 3 dni.

OPOZORILO: NE SPREMINJAJTE TEMPERATURE BARVE SVETLOBE (CCT), KO JE SVETILKA VKLOPLJENA!!

Vklop napajanja: Zeleni LED indikator se mora prižgati, kar pomeni, da se baterija pravilno polni, prižgale se bodo vse LED diode v svetilki. V primeru, da je napajanje prekinjeno, bo baterija napajala svetilko v zasilnem načinu delovanja.

Test s hojo lahko izvedemo, da določimo območje zaznavanja ob počasni hoji. Ko senzor zazna gibanje, se bo svetilka prižgala za vnaprej določen čas. Za test s hojo nastavite območje zaznavanja na 100, 75, 50, 25 ali 10%, nastavite zakasnitev na 5s in izklopite senzor dnevne svetlobe. Po končanem testu nastavite senzor kot želite.

Testing

Zasilna razsvetljava mora biti pregledana in testirana v skladu z lokalnimi predpisi. Opomba: zaradi varnosti je priporočeno teste izvajati podnevi oz. v času dnevne svetlobe. Minimalni priporočeni urnik testiranja je sledeč: Po namestitvi počakajte 24 ur, da se baterija napolni do konca, nato pa prekinite napajanje; maksimalni čas delovanja je 3 ure, preverite, če LED diode še svetijo.

1. Dnevno preverite, da LED indikator polnjenja deluje pravilno.
2. Na 1 mesec prekinite napajanje za kratek čas in preverite delovanje LED diod.
3. Na 12 mesecev naredite test celotne dolžine delovanja. Prekinite napajanje, LED diode bodo svetile, kar mora trajati minimalno 3 ure; baterije morate zamenjati, ko ne morejo več napajati delovanja svetilke 3 ure.
4. Izpolnite evidenco testov ob namestitvi in jo shranite v servisno knjižico.
5. Posodobljajte evidenco z novimi podatki o preizkusih zaradi pregleda s strani požarnega inšpektorja ali druge pooblaščen osebe.

Tabela nastavitve senzorja

Območje zaznavanja				Čas osvetlitve			
1	2	3		4	5	6	
ON	ON	ON	100%	ON	ON	ON	5S
—	ON	ON	75%	—	ON	ON	30S
ON	—	ON	50%	ON	—	ON	90S
—	—	ON	25%	—	—	ON	3min
—	—	—	10%	ON	ON	—	20min
—	—	—		—	—	—	30min

Senzor dnevne svetlobe

7	8	9	
ON	ON	ON	2Lux
ON	ON	—	10Lux
—	ON	—	25Lux
ON	—	—	50Lux
—	—	—	Disable

Tržni nadzor: Produkti vsebujejo svetlobne vire z energijsko učinkovitostjo, kot je navedeno spodaj:
RS100LEDCCT3ES-LS: Razred E
RS150LEDCCT3ES-LS: Razred E
Odklopite vhodne in izhodne povezave gonilnika. Odstrani led ploščo

Informacije za uporabnika:

1. Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske odpadke (OEEO s simbolom: prekrizanim zabojnikom za odpadke na kolesih).
2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinjskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).
4. Simbol »prekrizani zabojnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke,

Priklop sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko

Installation and Maintenance Record:

Installatie en onderhoud Record:

Installer

Installateur







Installation Type

Installatie Type

Installation test duration & Date

Installatie testduur & Date

Month Maand	Test	1 st Year 1 st Jaar		2 nd Year 2 nd Jaar		3 rd Year 3 rd Jaar		4 th Year 4 th Jaar		5 th Year 5 th Jaar	
		Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date
1	Short										
2	Short										
3	Short										
4	Short										
5	Short										
6	Short										
7	Short										
8	Short										
9	Short										
10	Short										
11	Short										
12	Short										
	3Hr.										

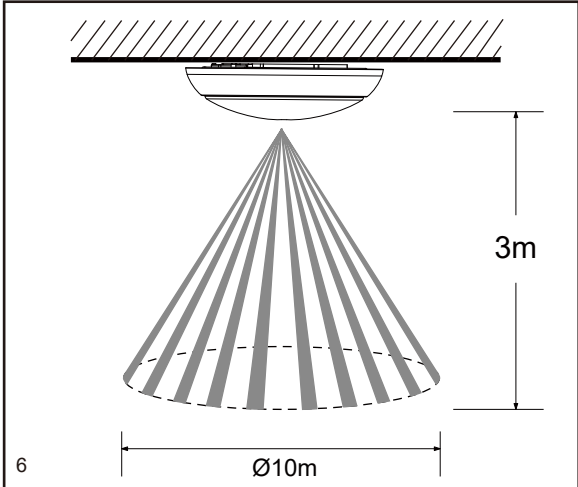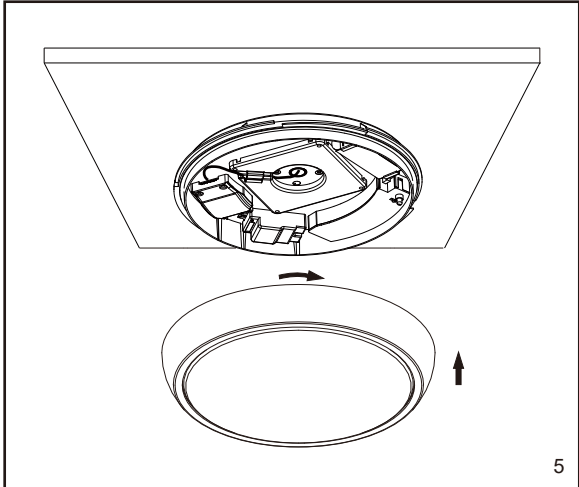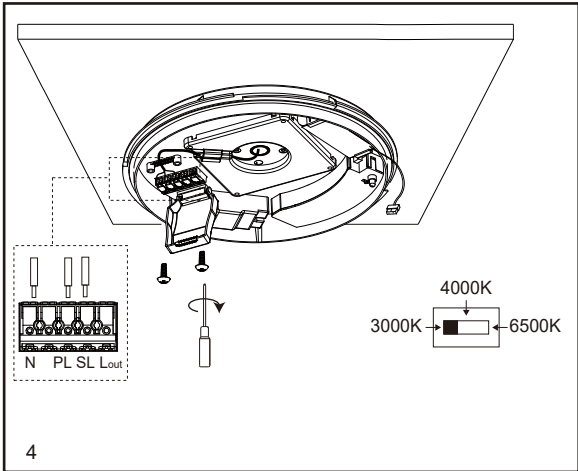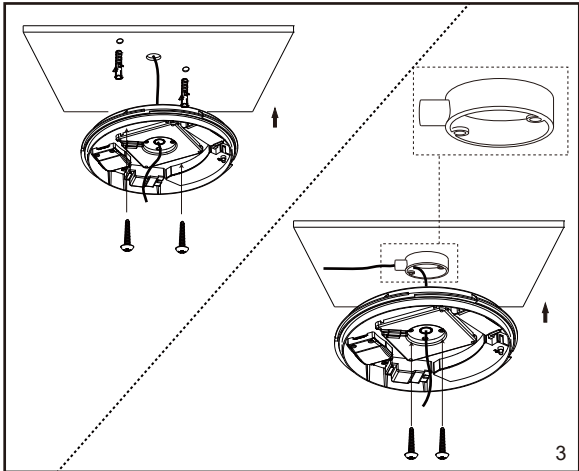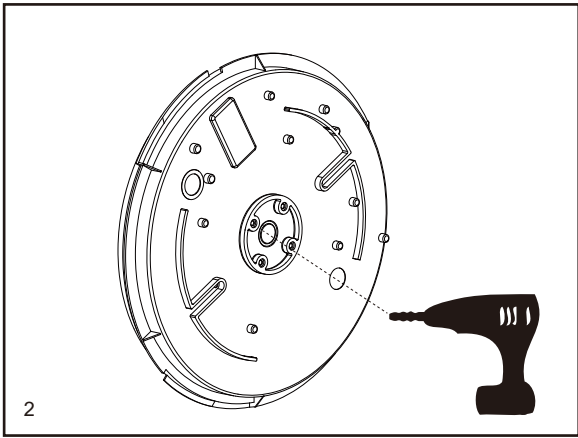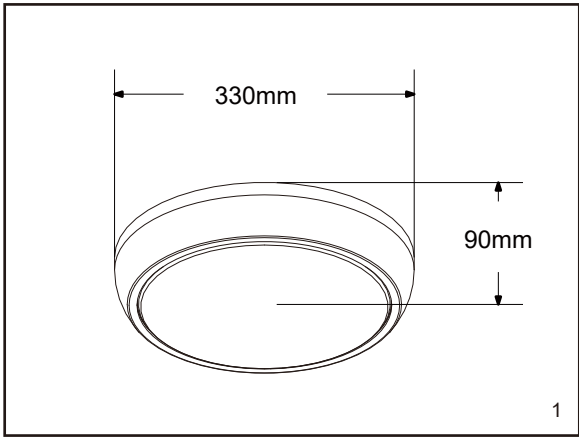

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente.
Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.
EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.
SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

UK
CE
L.E.D lighting & Electrical Distribution Group UC
 IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
 UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK

Tel: +353 1 7099000
 Fax: +353 1 7099060
 Email: info@robust.com
 Website: www.robust.com

